



## 1) Habitações Unifamiliares | Estabelecimentos Industriais e Comerciais

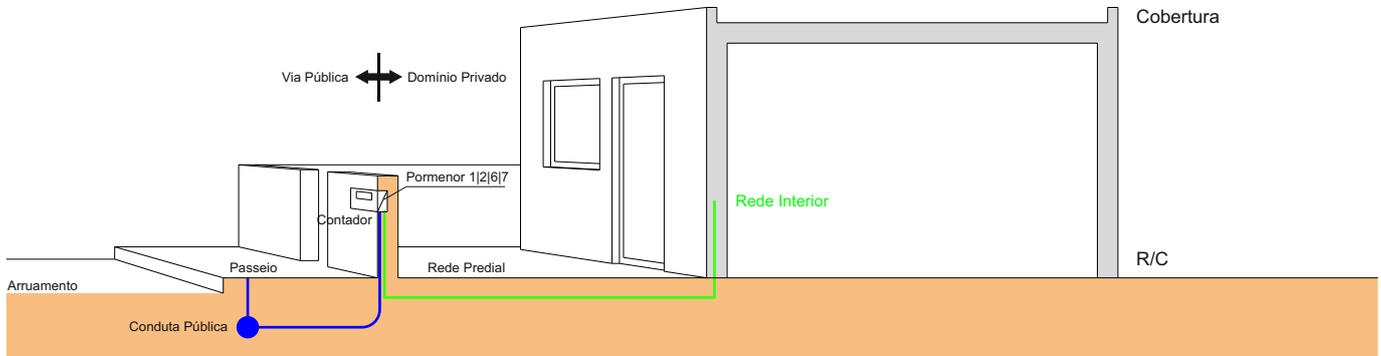

## 2) Habitações Bifamiliares

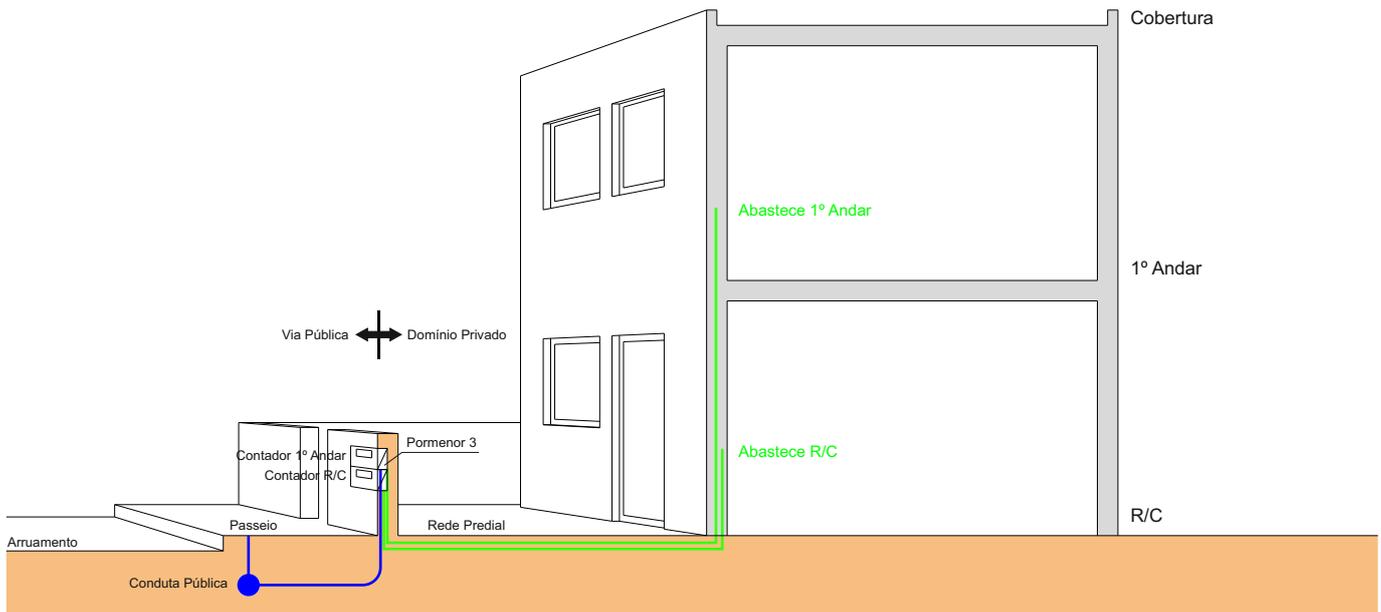


«NÃO É PERMITIDA a interligação da rede de abastecimento de água proveniente de furos e poços com a rede proveniente da rede pública.»


«Ligue-se SEMPRE à Rede Pública de Abastecimento de Água. Tenha SEMPRE Garantia de Boa Qualidade.»

### 3) Habitações Multifamiliares - Edifícios

#### 3.1) Rede Domiciliária sem Rede de Incêndio associada

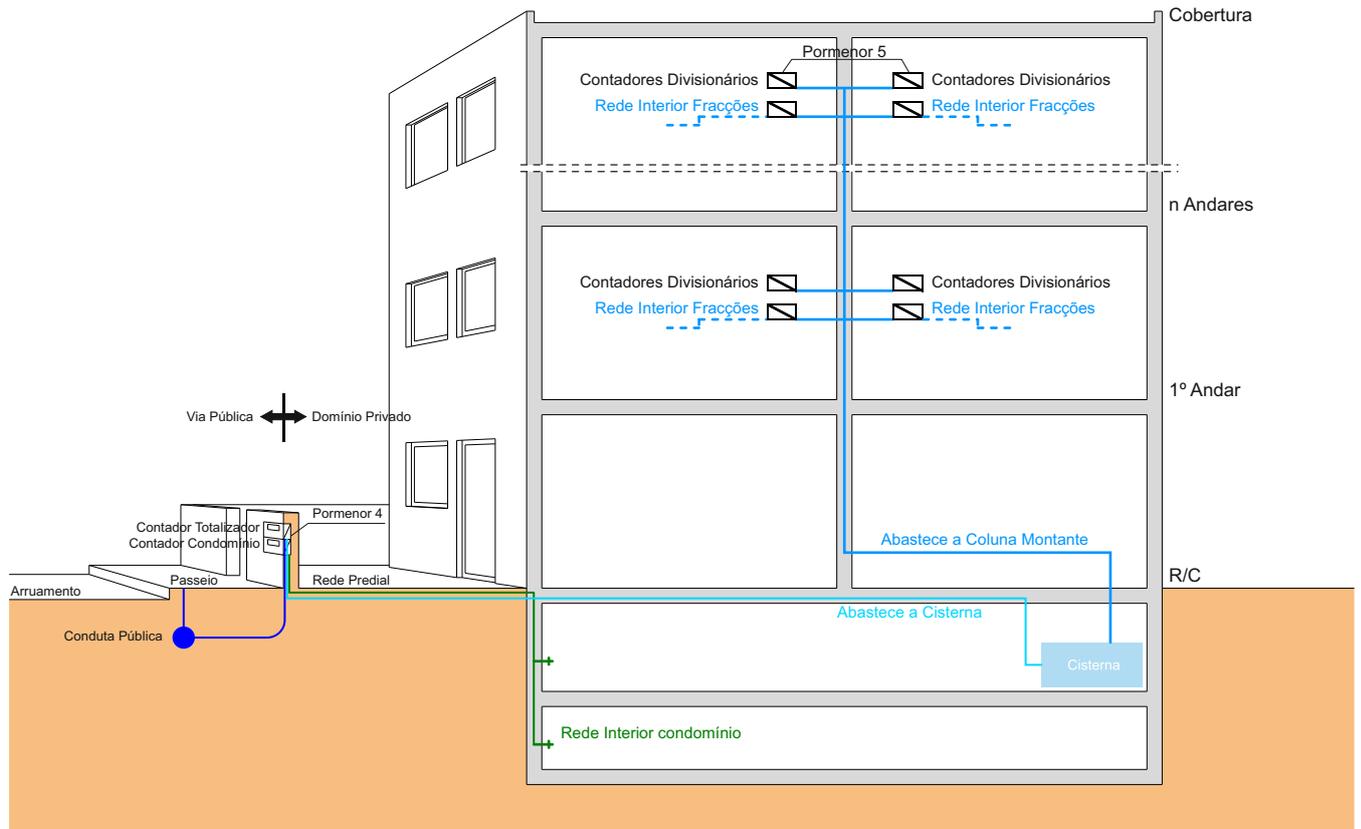


#### 3.2) Rede Domiciliária com Rede de Incêndio | Indústria | Comércio associada

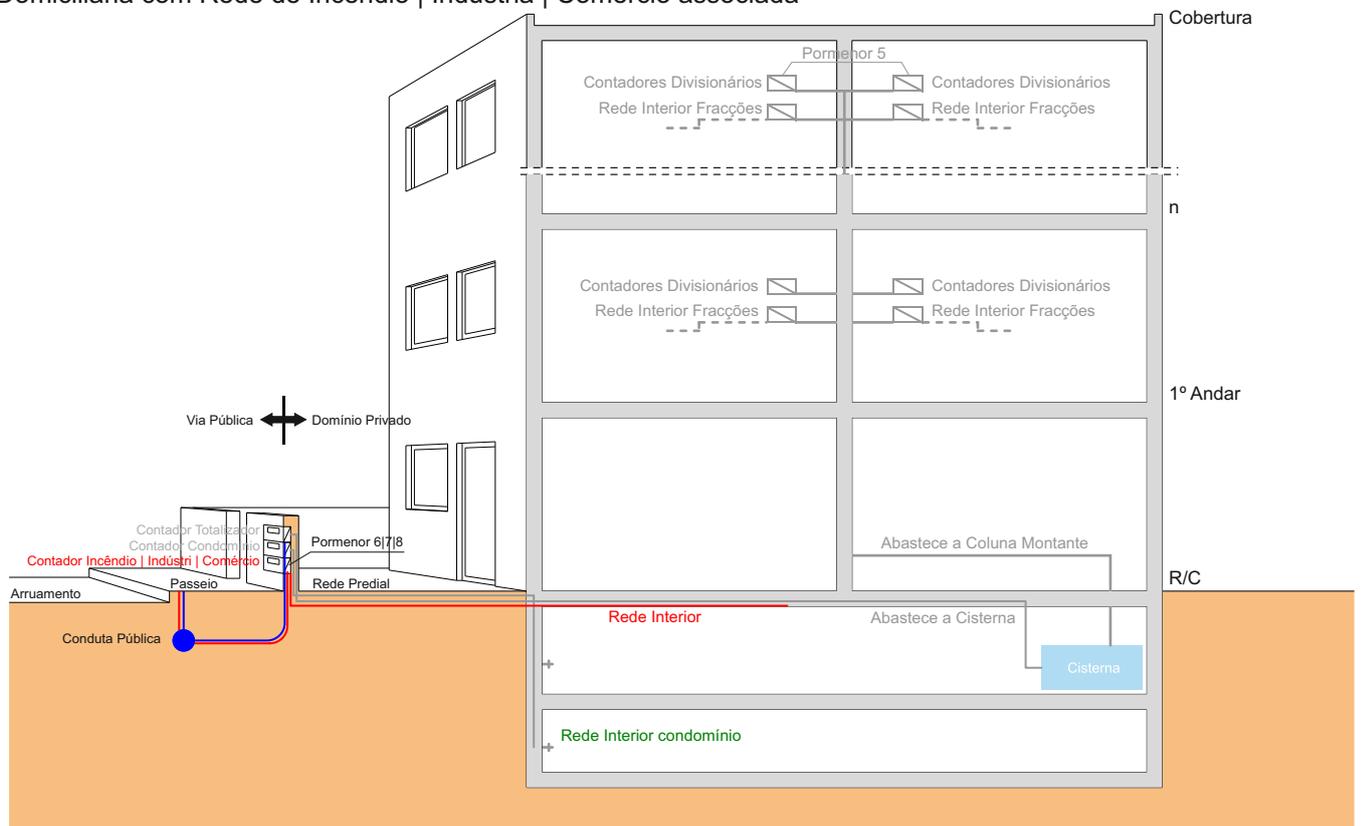


«NÃO É PERMITIDA a interligação da rede de abastecimento de água proveniente de furos e poços com a rede proveniente da rede pública.»

«Ligue-se SEMPRE à Rede Pública de Abastecimento de Água. Tenha SEMPRE Garantia de Boa Qualidade.»

4) Habitações Unifamiliar com Comércio | Estabelecimento | Indústrias no R/Chão

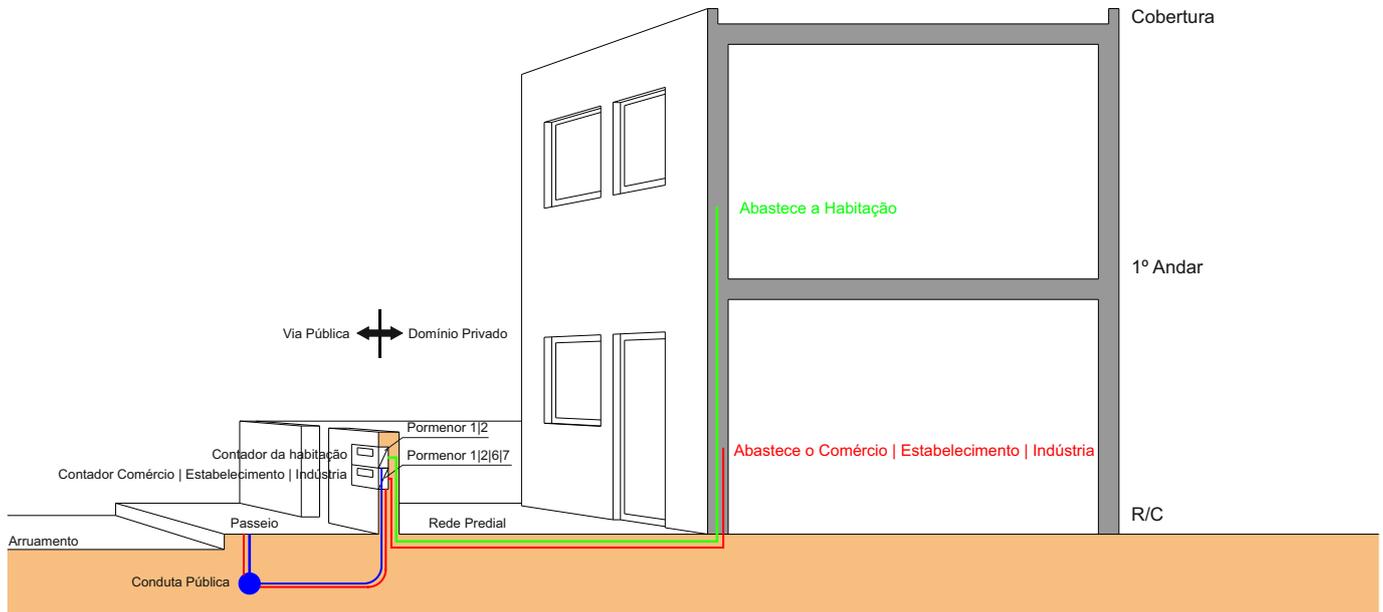

5) Estabelecimentos | Indústrias com Rede de Incêndio Associada

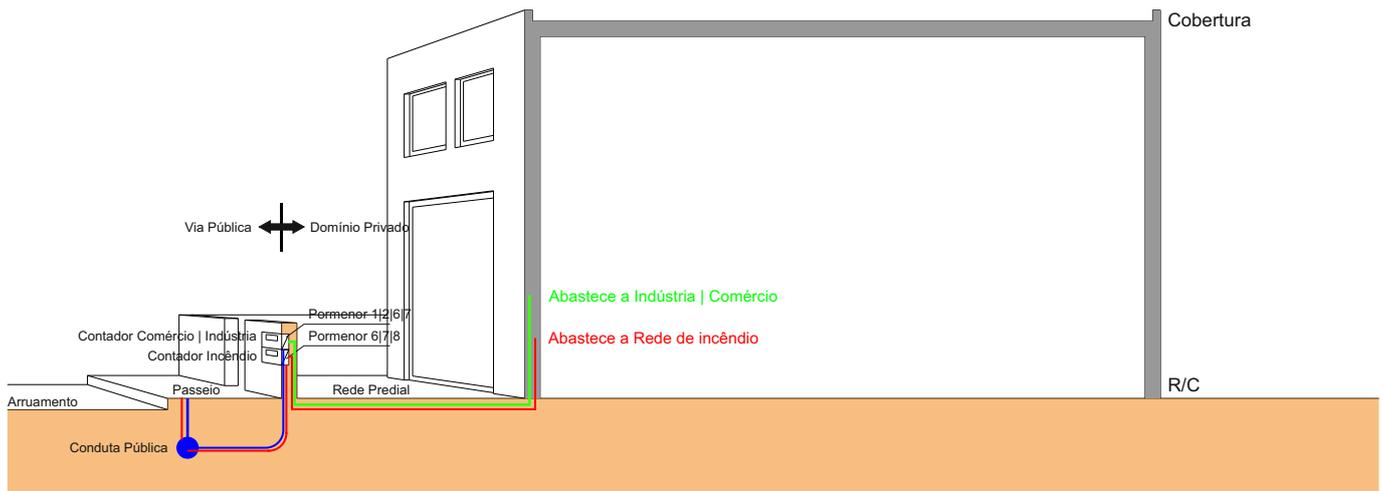

«NÃO É PERMITIDA a interligação da rede de abastecimento de água proveniente de furos e poços com a rede proveniente da rede pública.»

«Ligue-se SEMPRE à Rede Pública de Abastecimento de Água. Tenha SEMPRE Garantia de Boa Qualidade.»

6) Esquema de ligação à Rede Pública de Abastecimento de Água - Prédios em banda

